



WYTWÓRNIĄ SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO



WSKAŹNIKI NAPIĘCIA
UZGADNIACZE FAZ
DETEKTORY POŁA ELEKTRYCZNEGO



DRAŻKI IZOLACYJNE
DRAŻKI TELESKOPOWE
DRAŻKI TRAKCYJNE
DRAŻKI MANEWRÓWE



UZIEMIACZE PRZENOŚNE
ZWIERACZE PRZENOŚNE



SPRZĘT OCHRONY
OSOBISTEJ



TELESKOPOWE DRAŻKI
IZOLACYJNE – DO 400 kV




UZGADNIACZ FAZ
AOUF-1/2

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA

ul. Stadionowa 24
31-751 Kraków, Polska
www.aktywizacja.com.pl

tel. (+48)12 644 08 92
fax (+48)12 644 03 55
e-mail: wse@aktywizacja.com.pl

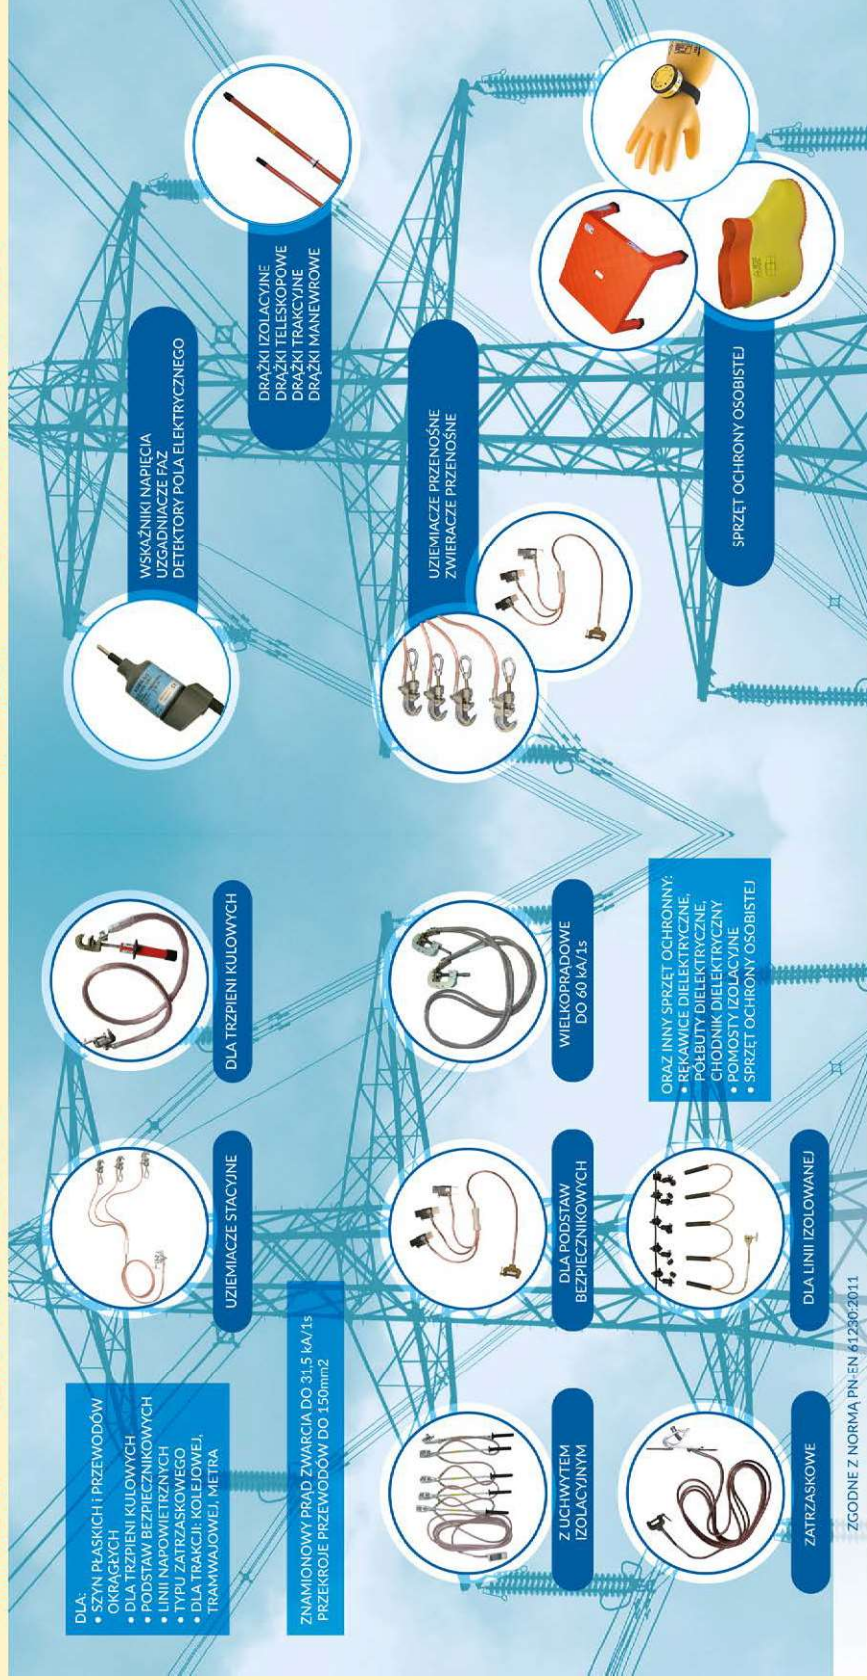

DLA:

- SZYN PŁASKICH I PRZEWODÓW OKRĄGLYCH
- DLA TRZPIENI KULOWYCH
- PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH
- LINII NAPIĘTOWYCH
- DLA TRAKCJI KOLEJOWEJ, TRAMWAJOWEJ, METRA

ZNAMIONOWY PRĄD ZWIARCIA DO 31,5 kA/1s
PRZĘKROJE PRZEWODÓW DO 150mm²



UZIEMIACZE STACyjne



DLA TRZPIENI KULOWYCH



Z UCHWYTEM IZOLACYJNYM



DLA PODSTAW BEZPIECZNIKOWYCH



WIELKOPRĄDOWE DO 60 kA/1s



ZATRZASKOWE



DLA LINII IZOLOWANEJ

ORAZ INNY SPRZĘT OCHRONNY:

- REKAWICE DIELEKTRYCZNE
- PÓLBUTY DIELEKTRYCZNE
- CHODNIKI DIELEKTRYCZNE
- POMOSTY IZOLACYJNE
- SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ



WSKAŹNIKI NAPIĘCIA
UZGADNIACZE PŁZ
DETEKTORY POLA ELEKTRYCZNEGO



DRAŻKI IZOLACYJNE
DRAŻKI TELESKOPOWE
DRAŻKI TRAKCYJNE
DRAŻKI MANEWRÓWE



UZIEMIACZE PRZENOŚNE
ZWIĘRACZE PRZENOŚNE





SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ



ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 61290:2011

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA

ul. Stadionowa 24
31-751 Kraków, Polska
www.aktzywizacja.com.pl
tel. (+48)12 644 08 92
e-mail: wse@aktzywizacja.com.pl

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA

ul. Stadionowa 24
31-751 Kraków, Polska
www.aktzywizacja.com.pl
tel. (+48)12 644 08 92
e-mail: wse@aktzywizacja.com.pl

DRAŻKI IZOLACYJNE **- UNIWEERSALNE - TELESKOPOWE** **- DO PRAC POD NAPIĘCIEM**

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA
 e-mail: wse@aktywizacja.com.pl
 www.aktywizacja.com.pl

WSKAŹNIKI NAPIĘCIA **UZGADNIACZE FAZ** **DETEKTORY POLA ELEKTRYCZNEGO**

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA
 e-mail: wse@aktywizacja.com.pl
 www.aktywizacja.com.pl

UNIWEERSALNE DRAŻKI IZOLACYJNE



Symbol drażki	Maksymalne napięcie znamionowe urządzenia (kV)	Wymiary drażki (mm)	Liczba członów
Drażki jednolite	UDI-1-B	500	1
	UDI-10-B	900	
	UDI-20-B	1100	
	UDI-30-B	1160	
Drażki wielocłonowe	UDI-40-B	1360	2
	UDI-110-B	2200	
	UDI-15-B	1100	
	UDI-10S-B	10	
Drażki wielocłonowe	UDI-20S-B	20	2
	UDI-30S-B	30	
	UDI-40S-B	40	
	UDI-110S-B	110	
Drażki wielocłonowe	UDI-220-B	2200	3
	UDI-400-B	5000	

DRAŻKI WYKONANE ZE SZKŁOPEKSYDU
 WYPEŁNIONE PIANKĄ IZOLACYJNĄ
 JEDNOCZŁONOWE I WIELOCZŁONOWE

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 60832-1:2010

TELESKOPOWE DRAŻKI IZOLACYJNE - DO 400 kV

DRAŻKI WYKONANE ZE SZKŁOPEKSYDU
 PIERWSZY CZŁON WYPEŁNIONY PIANKĄ
 IZOLACYJNĄ
 DŁUGOŚĆ
 PO ZŁOŻENIU: ~ 2 M
 PO ROZCZEPNIENIU: 9/2 M

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 62193:2006

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV. Współpracuje on z uniwersalnym drażkiem izolacyjnym UDI-B.



Symbol wskaźnika	Zakres napięć znamionowych [kV, 50 Hz]
AOWN-5/1	0,23 - 1
AOWN-5/2	3 - 11
AOWN-5/3	6 - 17,5
AOWN-5/4	12 - 36
AOWN-5/5	30 - 110
AOWN-5/6	110
AOWN-5/8	110 - 400

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-6 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 36 kV. Posiada wbudowany uchwyt izolacyjny.



ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 61243-1

Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz AOUP-1/2 służy do uzgadniania kolejności faz oraz wskazywania kierunku ich wirowania w sieciach i urządzeniach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 3 kV do 36 kV.



Detektory przeniesienia pola elektrycznego DPPE-1 przeznaczone są do bezpośredniego sprawdzania obecności lub braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących pod napięciem. Wskazanie odbywa się przez sygnalizację akustyczno-optyczną.

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 61481-1

Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-2